


试 验 报 告

报告编号: WT NET 13-041

产品名称: 电梯用聚氨酯复合钢带
产品型号: 3×30
委托单位: 泰州斯隆达胶带有限公司
生产单位: 泰州斯隆达胶带有限公司
试验类别: 委托试验

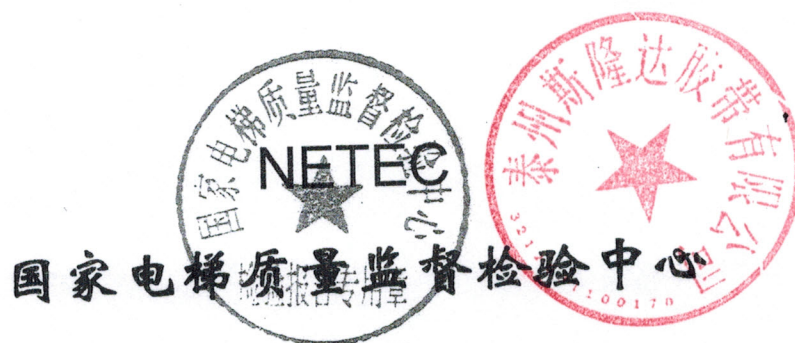

主检:

审核:

批准:


序号	试验项目	试验要求	试验结果			结论
1	Q/321025SLD1201-2012 § 3.1 尺寸偏差 宽度	30±0.50mm	30.02 mm	29.96 mm	29.94 mm	合格
2	Q/321025SLD1201-2012 § 3.1 尺寸偏差 厚度	3±0.30mm	3.00 mm	2.92 mm	2.98 mm	合格
3	Q/321025SLD1201-2012 § 3.2 物理性能 包覆层硬度	硬度 (邵氏 A) 90±5HA	91.5 HA	92.6 HA	93.7 HA	合格
4	Q/321025SLD1201-2012 § 3.2 物理性能 断裂拉伸强度	最小断裂拉伸 强度: 1066N/mm	单根钢丝绳拉断力: F1: 3330N F2: 3220N F3: 3330N 带纵向钢丝绳数目 C: 12 根 带公称宽度 b: 30mm 断裂拉伸强度: 1317N/mm			合格

备注: 断裂拉伸强度计算公式由委托方提供: 断裂拉伸强度=(F×C)/b


其中 F=(F1+F2+F3)/3

附录 1 单股钢丝拉断力曲线


单股钢丝拉断测试 第一次

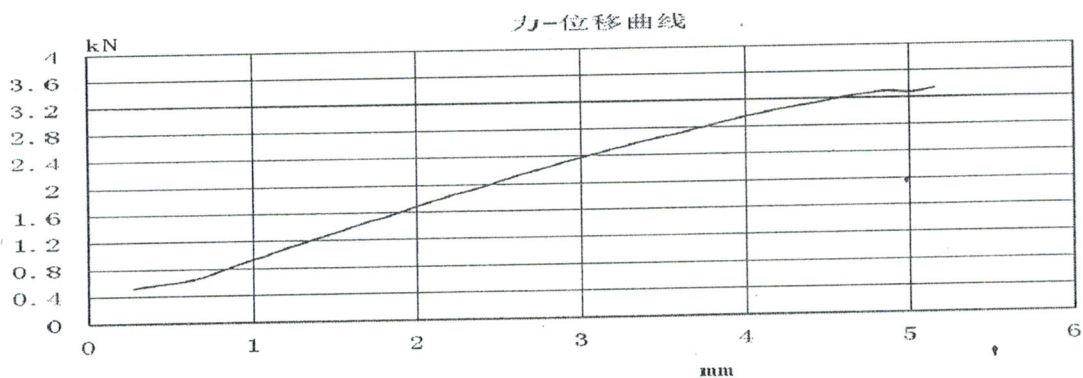


单股钢丝拉断测试 第二次

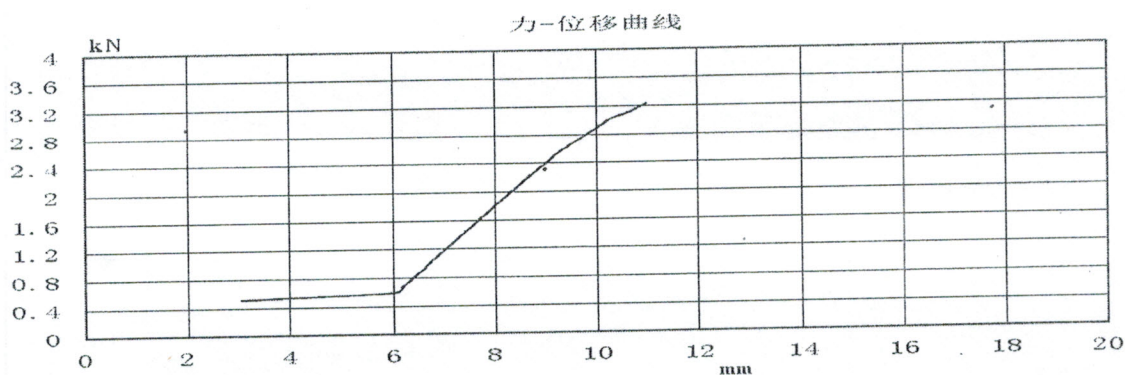

单股钢丝拉断测试 第三次

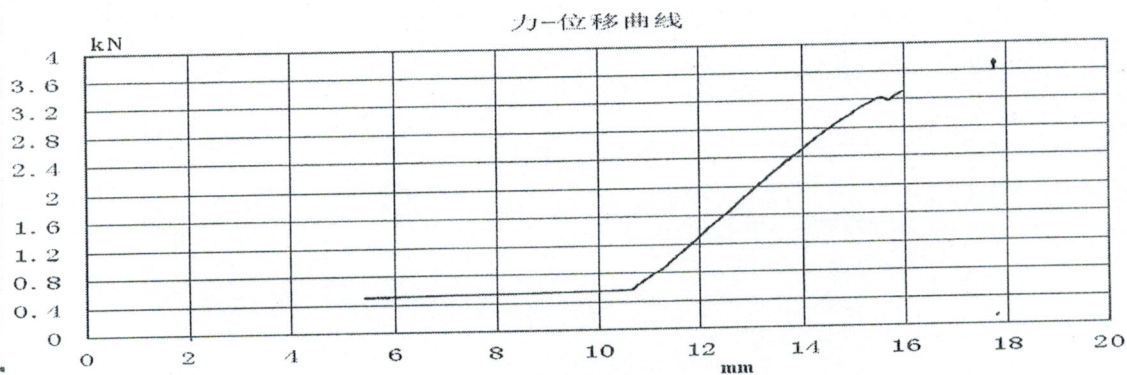

附录 2 样品照片

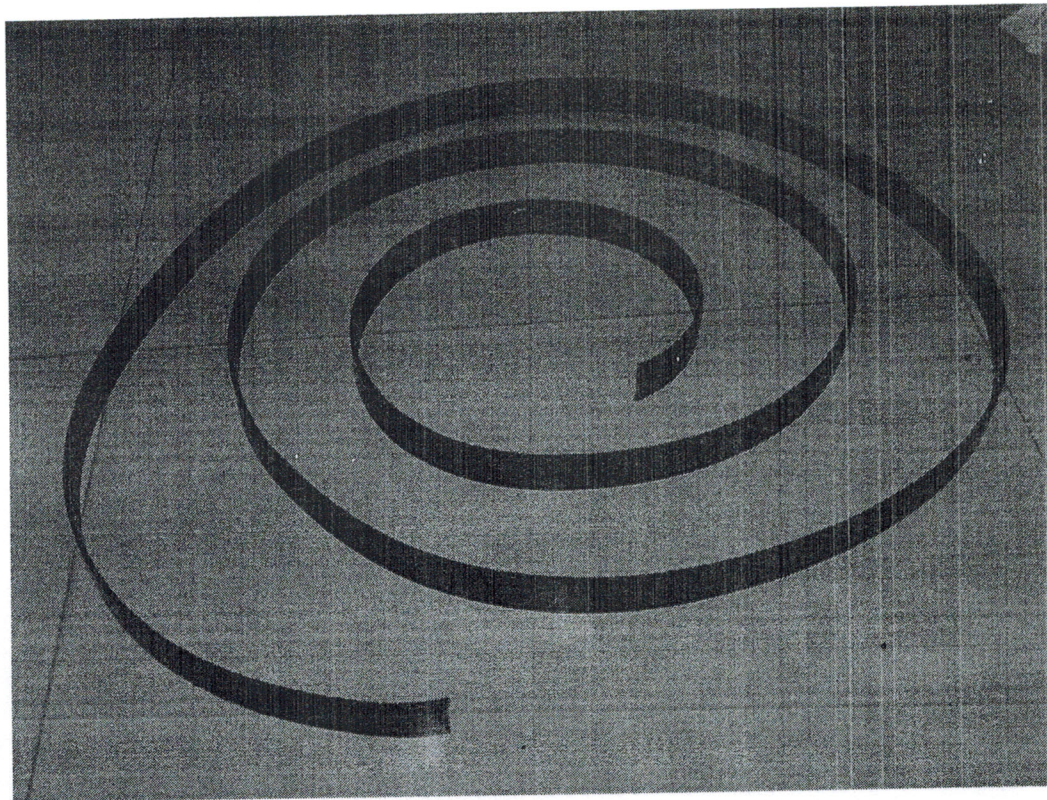

附录 3 主要仪器设备

序号	型号	名称	编号
1	SHT4106	微机控制电液伺服万能试验机	30906009
2	0~150mm	游标卡尺	9212
3	TH200	邵氏 A 硬度计	45505410

(以下空白)

说 明

1. 国家电梯质量监督检验中心（简称和标志均为 NETEC）出具的检验（试验）报告无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”、无骑缝章或无签发日期无效。
2. 检验（试验）报告首页中，主检、审核及批准人签字缺一无效。
3. 未经 NETEC 书面批准，不得复制报告（全文复制除外）。
4. 检验（试验）报告全文有任何涂改无效。
5. 委托试验属于送样试验，NETEC 只对所试样品的试验项目和试验结论负责，试验结果和结论只代表试样的当时状态，委托单位对所提供的试样信息和技术资料的真实性负责。
6. 试验委托单位对检验（试验）报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向 NETEC 提出，逾期不予受理。

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

地 址：河北省廊坊市金光道 61 号 邮编：065000

电 话：0316—2311414, 2311411, 2311412

· 传 真：0316—2057334

Email: netec@chinaelevator.org

网 址: www.chinaelevator.org/center